

ENERGOTERM	Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach - cz. 1	ISO 9001:2000	TÜV ISO 9001:2000 ZM /S 100 50072 TÜV Rheinland IndustrieService

Załącznik 9

Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Czechowicach-Dziedzicach

Nr 281/10 z dnia 22.12.2010r.

Czechowice-Dziedzice, dnia 22.12.2010

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
w Czechowicach-Dziedzicach

OPINIA NR 287/10

Uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczącej szczegółowej
lokalizacji sieci uzbrojenia terenu.

Przedmiot uzgodnienia Uzgodnienie sieci ciepłowniczej z

Opustaciami
Obiekt /miejscowość, ulica/ G.D., ul. Traugutta, ul. Namysłowa,

Oznaczenie arkuszy map 551.223.1672, 551.223.1675,

Zleceniodawca /nazwa i adres/ Energoterm Sp. z o.o.

87-100 Pania, ul. Parkowa 4,


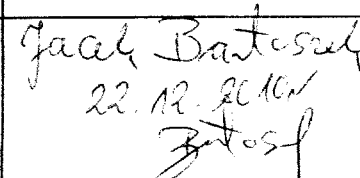

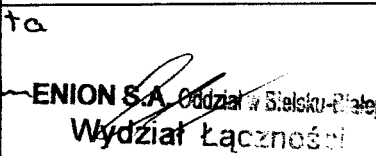
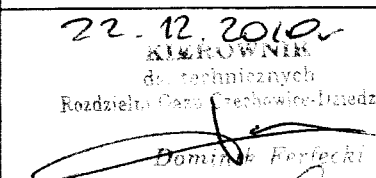
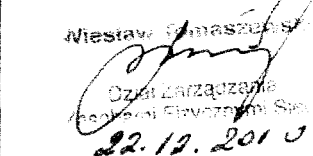


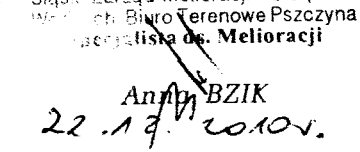
Zlecenie nr Dz. 5295/10 z dn. 22.12.2010

USTALENIA PODJĘTE PRZEZ ZESPÓŁ

1. Uzgadnia się bez zastrzeżeń.
2. Uzgadnia się przy zachowaniu uwag jednostek branżowych wyszczególnionych w załączniku do niniejszej opinii 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
3. Nie uzgadnia się ze względu na

SKŁAD OSOBOWY ORAZ UWAGI ZESPOŁU UZGADNIAJĄCEGO

do protokołu Nr 287/10 z dn 22.12.10

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i Nazwisko /pieczęćka/ data, podpis
1	Urząd Miejski w Czechowicach - Dz. /wydział Urbanistyki i Architektury/	bez uwag.	 22.12.2010r.
2	Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach /wydział IZD/	Bez uwag.	 22.12.2010r. Bartoszek
3	ENION S.A. Beskidzka Energetyka PE Czechowice-Dz.	Proj. sieć ciepłota korytnie istn. kable SN i MN. Prace prowadzić pod nadzorem pracownika PE Czechowice. W miejscach skrzyżowań na kable natężyc rury ochronne	 Rejon Dystrybucji Bielsko-Biala Postulunek Energetyczny Czechowice Dariusz Wojcik
4	ENION S.A. Beskidzka Energetyka Wydział Łączności	Uwaga: W. Nowakowski i T. Wójcik kolidują z kanał. telef. Prace wykonywać zgodnie pod nadzorem pracownika SI.	 ENION S.A. Oddział w Bielsku-Białej Wydział Łączności -3-
5	Rejon Gazowniczy w Bielsku-Białej Rozdzielnia Gazu - Czechowice - Dziedzice	Bez uwag	22.12.2010r. KIEROWNIA dz. technicznych Rozdzielnia Gazu Czechowice-Dziedzice  Dominik Ferdecki
6	Telekomunikacja Polska S.A. OT Bielsko - Biala	Uzgadnia się plan z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń telekom. należy wykonać ręcznie pod nadzorem naszego przedstawiciela z zachowaniem norm obowiązujących w TP SA. Kolidujące urządzenia telekom. należy zabezpieczyć lub przewodzić na koszt inwestora. Sposób zabezpieczenia urządzeń należy uzgodnić z przedstawicielem TP SA, a w przypadku konieczności przebudowy należy opracować PT i zatwierdzić w Wydziale Zarządzania Zasobami Sieci w Katowicach. Helec nadchodzący	 Wiesław Smaszczak Odział Zarządzania Zasobami Sieci 22.12.2010
7	RPWiK Tychy	uzgadniamy przedmiotową trasę pod następującymi warunkami: zachować odległość od naszego uzbrojenia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami kolidujące z naszym uzbrojeniem zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami roboty ziemne w rejonie naszego uzbrojenia wykonać ręcznie pod nadzorem RPWiK TYCHY S.A.	 Przemysław 22.12.2010
8	Netia Telekom S.A. Świętochłowice	Uzgadnia się z następującymi uwagami: -prace w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela Netii. -kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami. W przypadku wystąpienia konieczności przebudowy P.T. uzgodnić z Netia S.A. Katowice ul. Murkowska 18-18a -powiadomić o terminie rozpoczęcia robót na fax 022/338 31 82	 Jan 22.12.2010
9	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Pszczynie	Nie dotyczy	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Biuro Terenowe Pszczyna Inspektorat ds. Melioracji  Anna BZIK 22.12.2010r.

10	PIM Czechowice-Dziedzice /sieć wodociągowa i kanalizacja/	bez uwag	22.12.2010 SPECJALISTA DS. TECHNICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA mgr inż. Piotr Kordecki
11	PIM Czechowice-Dziedzice /sieć co/	bez uwag	22.12.2010 r. F
12	Wydział Obsługi Sieci Wysokoprężnej w Zabrze /sieć gaz. w/pr /	Odcinek projekt. urządzenia przebiegający przez teren walcowni metalu należący do z Dyktetu Obsługi Sieci Wysokoprężnej GSG 0/26 w Zabrze	22.12.2010 KIEROWNIK ds. technicznych Rozdziału Gazu Czechowice-Dziedzice Dariusz Ferietcki
13	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	Warunki wykonania przedmiotowej sieci zostały określone w Decyzji ZDP nr 7442.11/43516-1/10	22.12.10 r. Lp
14	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Bielsku-Białej	Nie dotyczy RZIV B-B	22.12.2010 R
15	Zakład Energetyczny Rejon sieci WN Gliwice	—	
16	Urząd Miejski w Czechowicach- Dziedzicach /zasób geodezyjno - kartograficzny/	W trakcie realizacji inwestycji należy zabezpieczyć przed zniszczeniem znaki geodezyjne /punkty graniczne i poligonowe/	
17	Zespół Uzgadniania Dokumentacji Czechowice-Dziedzice	Na projekt (wyrunek 1) określono umiarkowany przebieg wodociągu (240 SP/08 - data budowy 11/99 Kanałowa) ocean oświetlający przebieg kabli wysokiego napięcia (6kV - statoru Walcowni Metalu) na terenie obecnie należącym do PEHER Sp. z o.o.	Gudek

18. RCE Energetyka Sp. z o.o. Wjeżdżając do obiektu (i3) występuje kolidzja
Czechowice-Dz. projektowanego ciepłociągu z kablem 15kV
ul. Łukasiewicza 2 własności RCE Energetyka Sp. z o.o.
Prace ziemne w miejscu kolidzji należy
wykonać ręcznie. Przed wejściem w teren
należy dokonać upodniwień z Dyktetu Urządzenia
michu elektrycznego RCE pod nr. tel. 32 3237231
w miejscu kolidzji, natomiast do trasy kabla
wkładać nową otorninę Ø150mm.
19. Wydział Obsługi
Sieci Wysokoprężnej
w Zabrze.
Trasa bez uwag. Prace w obgu garowni
upodniwień wykonywać pod nadzorem
pracownika z garowni.
- 22.12.2010
Andrzej Piś.

20. Wodocanna Kholi
"Dniepr" S.A.

W tym celu przysłać cię do usięgę
występuje do liżni z twórcami
energii elektrycznej 2 + 6 kV, twórcami
sygnału elektrycznym 0,4 kV, twórcami
twórcami i siłami elektrycznymi.
Proszę zwrócić uwagę na twórcami
podstawowym służyć twórcami W.H.D.S.A.
telefon 32 215 23 51 w. 555.

0.9.01.2011

Budul