


RYSUNEK TYPOWY

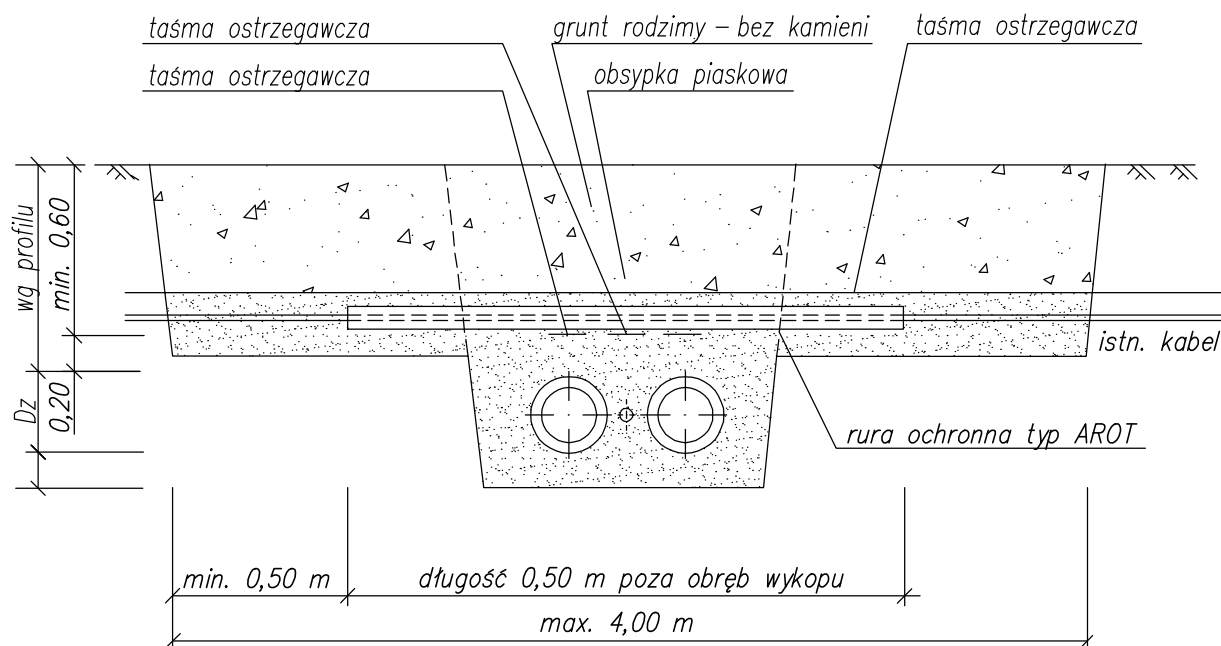

RODZAJE RUR OSŁONOWYCH TYPU AROT:

1. Dla kabli energetycznych NN – A100PS + taśma ostrzegawcza niebieska
2. Dla kabli energetycznych WN – A160PS + taśma ostrzegawcza czerwona
3. Dla kabli teletechnicznych – A160PS + taśma ostrzegawcza pomarańczowa

Data: 01.2022	Skala:	Podpis:	Zadanie: Przyłącze ciepłownicze do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dolnej w Czechowicach-Dziedzicach (dz. nr 3831/75, 3830/1, 3788/914, 3788/919, 3788/931)	
Projektował:	mgr inż. A. ALEKSA	SLK/8039/PBS/18	Tytuł: Zabezpieczenie kabli energetycznych i teletechnicznych	
Opracował:	mgr inż. B. KRÓL		Faza: PROJEKT PRZYŁĄCZA	Wykonawca: KAL-TECH
			Inwestor: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Szarych Szeregów 2	Nr rysunku: 9