


# RYSUNEK TYPOWY

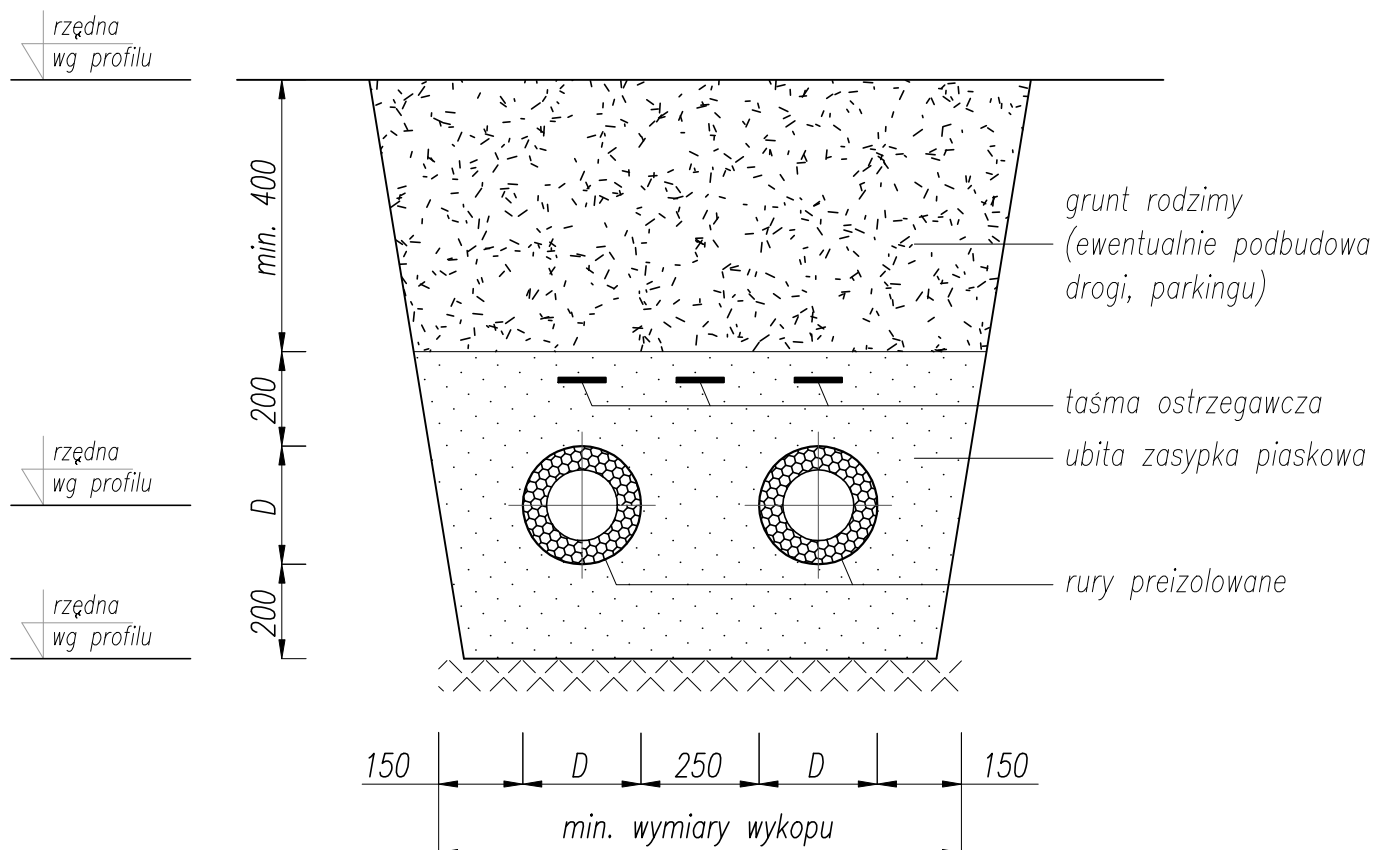

## UWAGA:

1. Podana odległość płaszcza rury od ściany wykopu 0,15m jest wartością minimalną. W miejscu wykonywania połączeń spawanych i muf, wykop należy poszerzyć o ok. 0,3m.
2. Rury układać w wykopie zgodnie z warunkami podanymi w katalogu producenta.
3. Wykopy zabezpieczyć i oznakować.

Data: 01.2022	Skala:	Podpis:	Zadanie: Przyłącze ciepłownicze do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dolnej w Czechowicach-Dziedzicach (dz. nr 3831/75, 3830/1, 3788/914, 3788/919, 3788/931)	
Projektował:	mgr inż. A. ALEKSA	SLK/8039/PBS/18	Tytuł: <b>Ułożenie rurociągów w wykopie</b>	
Opracował:	mgr inż. B. KRÓL		Faza: PROJEKT PRZYŁĄCZA	Wykonawca: KAL-TECH
			Inwestor: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Szarych Szeregów 2	Nr rysunku: 7