



ZABEZPIECZENIE GAZOCIĄGU PRZY SKRZYŻOWANIACH / ZBLIŻENIACH Z KANALIZACJĄ O ŚREDNICY DN150-300

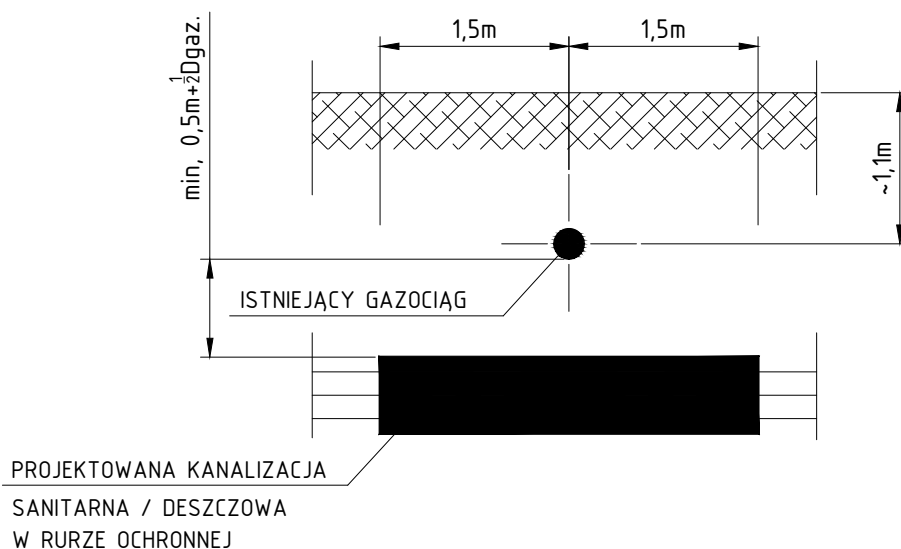

UWAGA:
Długość rury ochronnej należy określić odrębnie dla każdego przypadku nie mniej jednak niż 1,5m po obu stronach skrzyżowania lub zbliżenia.

SZCZEGÓŁ RURY OCHRONNEJ

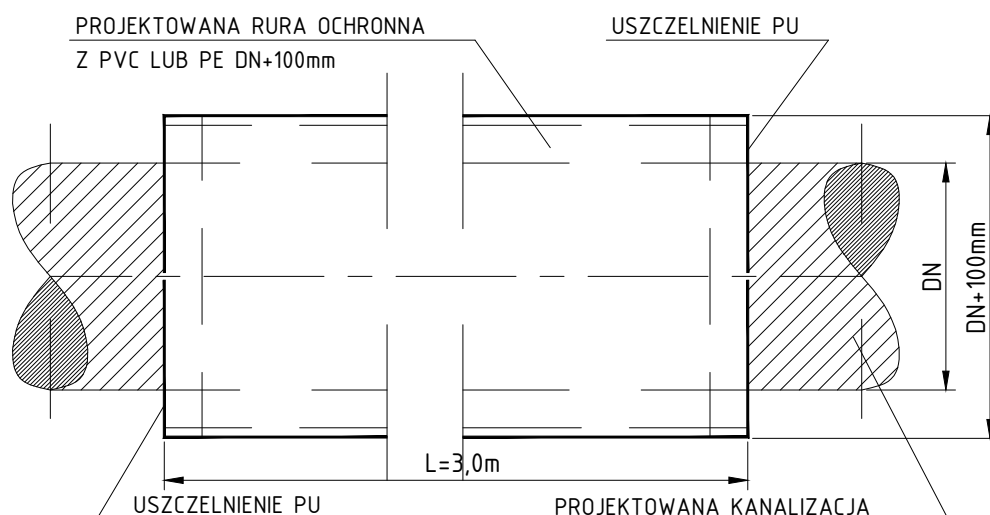

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 2
43-502 Czechowice - Dziedzice

Jednostka projektowa



Andrzej Boczkowski
44-153 Łany Wielkie
Ul. Wiejska 22

tel. 663 492 323
a.boczkowski@o2.pl
NIP: 6331528695

PROJEKTY WOD-KAN-CO I GAZ - DORADZTWO TECHNICZNE - URZĄDZENIA OCHRONY WÓD - NADZORY - INWENTARYZACJE BUDOWLANE

Stadium

Zamierzenie budowlane

"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Stawowej
w Czechowicach - Dziedzicach"

województwo śląskie, powiat Bielsko-Biała, miasto Czechowice-Dziedzice

PROJEKT TECHNICZNY

Zabezpieczenie uzbrojenia - gazociąg

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień / specjalność	Podpis
BRANŻA SANITARNA			
Opracował	Andrzej Boczkowski	-	
Projektant	Agnieszka Boczkowska	SLK/3731/POOS/11	
Projektant sprawdzający	Urszula Tomana	SLK/6347/PBS/19	
	Data opracowania	Skala	Nr rys.
	01.2022r.	1:25/ 1:20	IS-07