

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Bielsku-Białej
ul. Grażyńskiego 3, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 22 444 33 33
gazownia.bielsko.biala@psgaz.pl

KAL-TECH
Aleksandra Król
ul. Towarowa 60A
43-300 Bielsko-Biała

Wasz znak:

Bielsko-Biała, 22.02.2023

Nasz znak: PSGZA.0155.763.313.23

Dot.: uzgodnienia trasy projektowanego przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Bachorek, dz. nr 614/16.

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na pismo z dnia 12.02.2023 r. (data wpływu 16.02.2023 r.) w ww. sprawie informujemy, że na załączonym planie naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej sieci gazowej średniego ciśnienia Dz63 PE.

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie naszych urządzeń, należy uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu uzgadniamy z następującymi uwagami:

- W miejscu skrzyżowania projektowanego przyłącza ciepłowniczego ww. siecią gazową należy zachować odległość pionową nie mniejszą niż 0,2 m.
- Miejsce skrzyżowania projektowanego przyłącza ciepłowniczego z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- W miejscach oznaczonych na planie jako nr 1, kąt skrzyżowania projektowanego przyłącza ciepłowniczego z gazociągiem powinien być zbliżony do 90°, ale nie mniejszy niż 60°.
- Każdą zmianę w stosunku do przedstawionego projektu należy ponownie uzgodnić z PSG.
- W przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągów oraz innych zmian mających wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo sieci gazowej, należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej. Przebudowa gazociągu winna być wykonana staraniem i na koszt Inwestora.
- Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem przedstawiciela PSG.

- Nie lokalizować w pasie eksploatacyjnym gazociągu sprzętu i materiałów budowlanych (1,0 m po 0,5 m w każdą stronę od osi gazociągu średniego ciśnienia).
- Należy zapewnić dostęp do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww. sieci gazowej.
- Posadowienie sieci gazowej określić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela.
- Przed zasypaniem odkrytej sieci gazowej należy uzyskać opinię od naszego przedstawiciela.
- W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

W terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót w pobliżu ww. sieci gazowej Inwestor winien zwrócić się z pismem w sprawie prowadzenia nadzoru branżowego do Gazowni w Bielsku-Białej.

W tym celu pismo w wersji papierowej należy przesłać do Gazowni na adres: ul. Michała Grażyńskiego 3, 43-300 Bielsko-Biała. W piśmie należy powołać się na powyższe uzgodnienie, podając jego datę i znak, a także wskazać czego ma dotyczyć nadzór, gdzie oraz w jakim terminie ma być prowadzony, wraz z danymi do kontaktu oraz do wystawienia faktury (m.in. nr NIP/PESEL).

Dodatkowo w celu usprawnienia przebiegu sprawy skan pisma należy przesłać na adres e-mail: gazownia.bielsko.biala@psgaz.pl.

Nadzór wykonywany jest odpłatnie.

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Fakturę za rozeznanie sprawy prześlemy w terminie późniejszym.

Z poważaniem,

~~ABO/NNIK~~
~~Gazownia w Bielsku – Białej~~
Aleksander Smusz

Załączniki:


- Projekt Zagospodarowania Terenu - 1 szt.

Kopia:

- Gazownia w Bielsku-Białej.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

Opracowała: Karina Budzińska

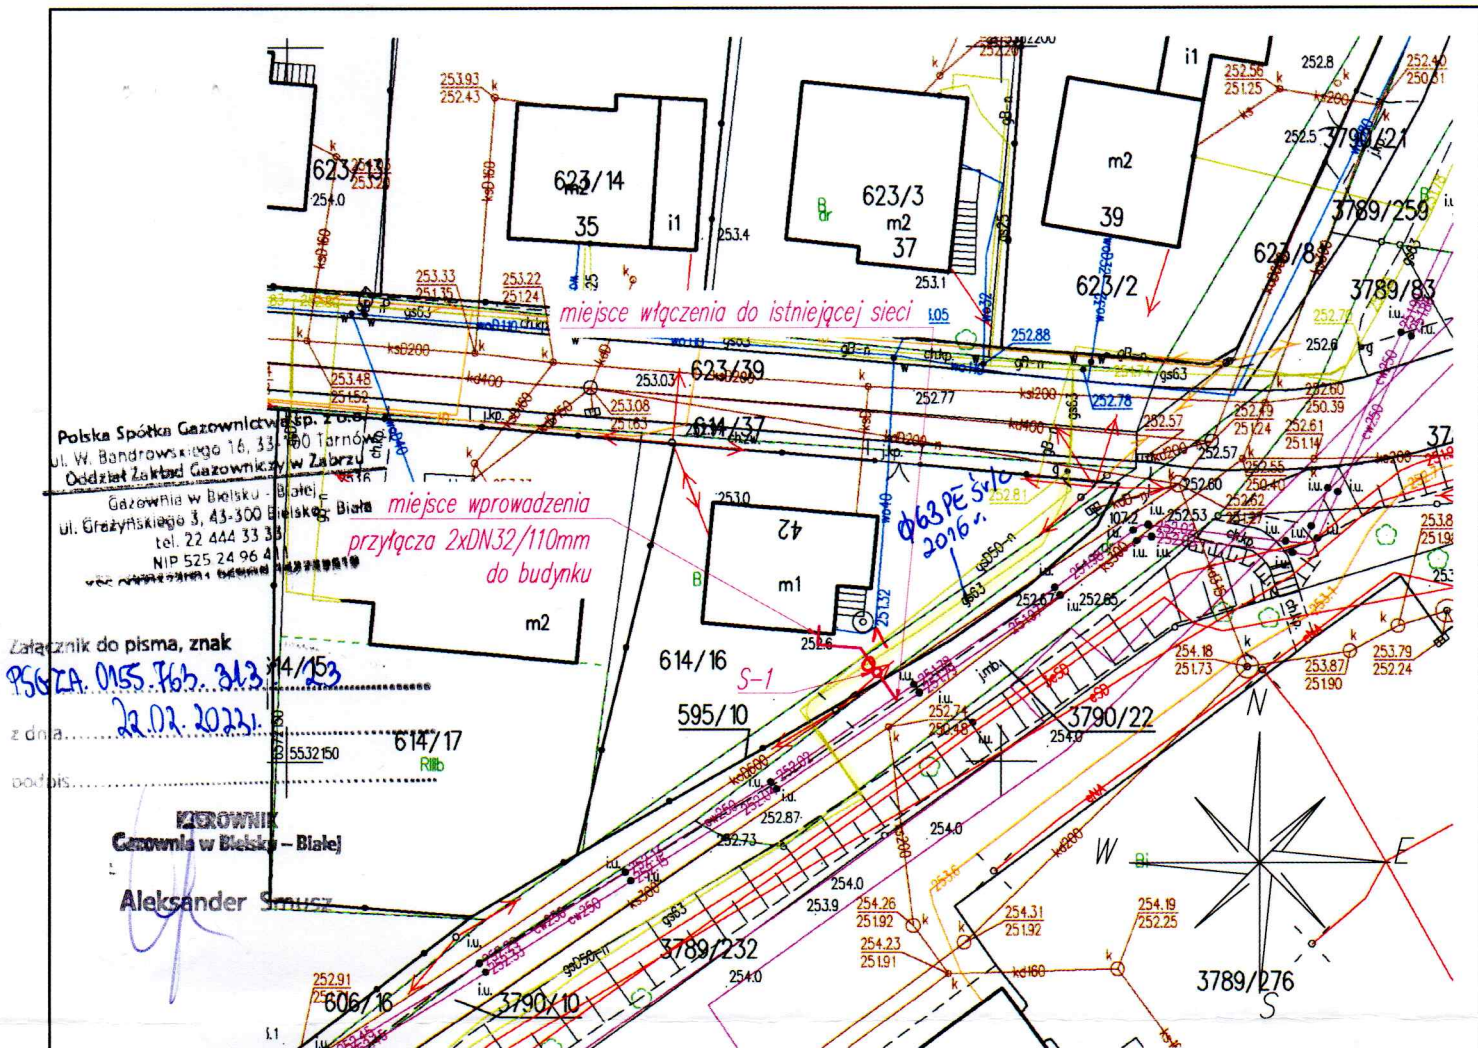

Polska Spółka Gazownicza Sp. z o.o.
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnobrzeg
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzeżu
Gazownia w Białej - Białej
ul. Grażyńskiego 3, 43-300 Białe
tel. 22 444 33 33
NIP 525 24 96 41

Załącznik do pisma, znak
PSGZA.0155.T63.343/14/153
z dnia 22.02.2023 r.
doktor

KIEROWNIK
Gazownia w Białej - Białej
Aleksander Smusz

Przyłącze ciepłownicze:	
2x Dz42,4x2,6/110mm	L = 8,5m

Legenda

S-1

proj. przyłącze ciepłownicze 2x DN32/110mm
proj. preizolowana armatura odcinająca 2x DN32

Orientacja



Uzbrojenie istniejące

co	sieć ciepła
w	wodociąg
g	gazociąg
ks	kanalizacja sanitarna
kd	kanalizacja deszczowa
t	kabel telekomunikacyjny
eNN	kabel energetyczny

Data:	02.2023	Skala:	1:500	Podpis:		Zadanie:	Przyłącze ciepłownicze do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kasprzowicza 42 w Czechowicach-Dziedzicach (dz. nr 614/16, 595/10, 3790/22)	
Projektował:	mgr inż. A. ALEKSA	SLK/8039/PBS/18			Tytuł:	Projekt zagospodarowania terenu		
Opracował:	mgr inż. B. KRÓL				Inwestor:	Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Szarych Szeregów 2		Wykonawca: KAL-TECH Nr rysunku: <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 1