


RYSUNEK TYPOWY

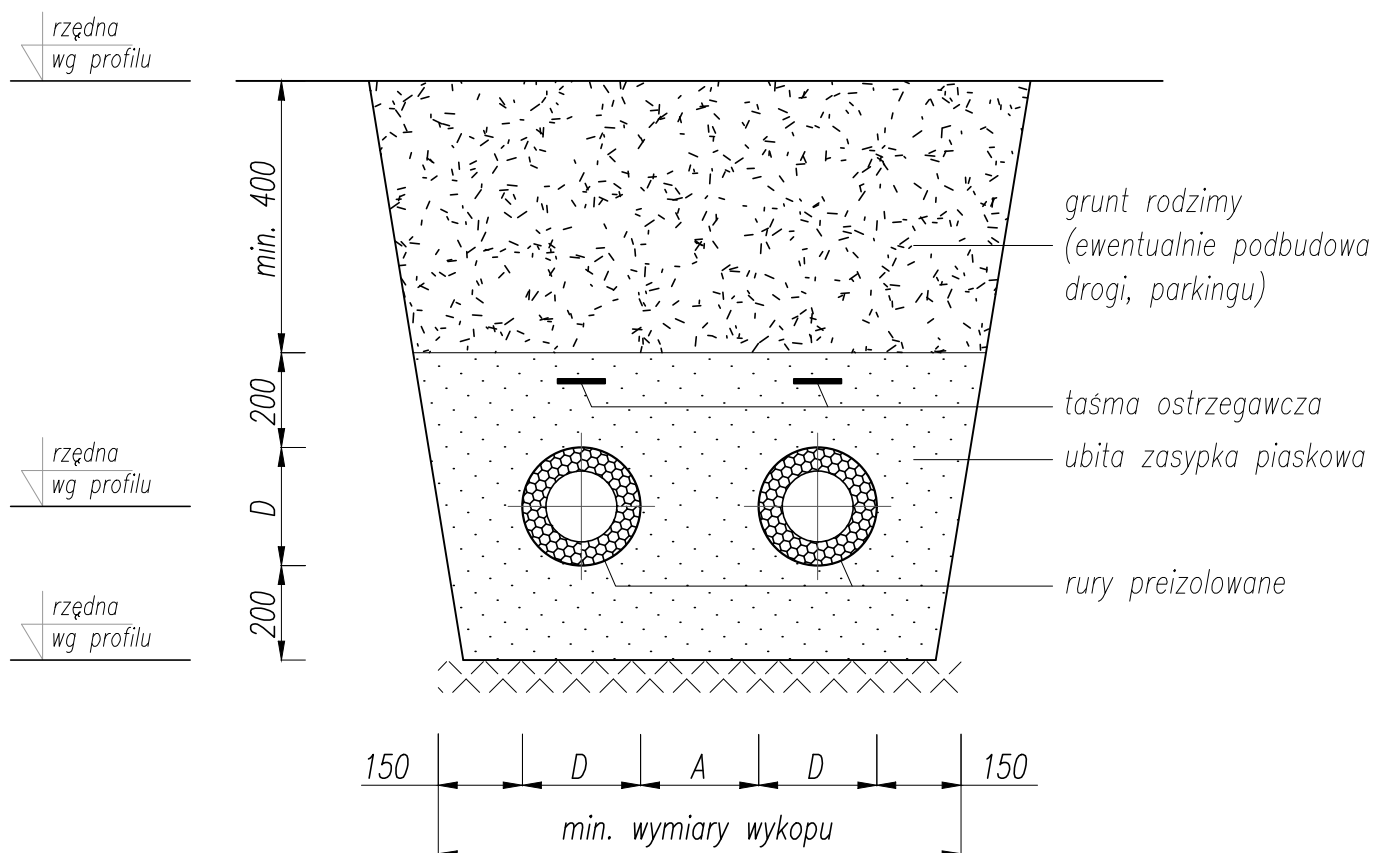

Ostona rury \varnothing mm	Odległość między rurami A mm
90 – 225	150
250 – 560	250

UWAGA:

1. Podana odległość płaszcza rury od ściany wykopu 0,15m jest wartością minimalną. W miejscu wykonywania połączeń spawanych i muf, wykop należy poszerzyć o ok. 0,3m.
2. Rury układać w wykopie zgodnie z warunkami podanymi w katalogu producenta.
3. Wykopy zabezpieczyć i oznakować.

Data: 02.2023	Skala:	Podpis:	Zadanie: Przyłącze ciepłownicze do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kasprowicza 42 w Czechowicach-Dziedzicach (dz. nr 614/16, 595/10, 3790/22)	
Projektował:	mgr inż. A. ALEKSA	SLK/8039/PBS/18	Tytuł: Ułożenie rurociągów w wykopie	
Opracował:	mgr inż. B. KRÓL		Faza: PROJEKT PRZYŁĄCZA	Wykonawca: KAL-TECH
			Inwestor: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Szarych Szeregów 2	Nr rysunku: 5