


RYSUNEK TYPOWY

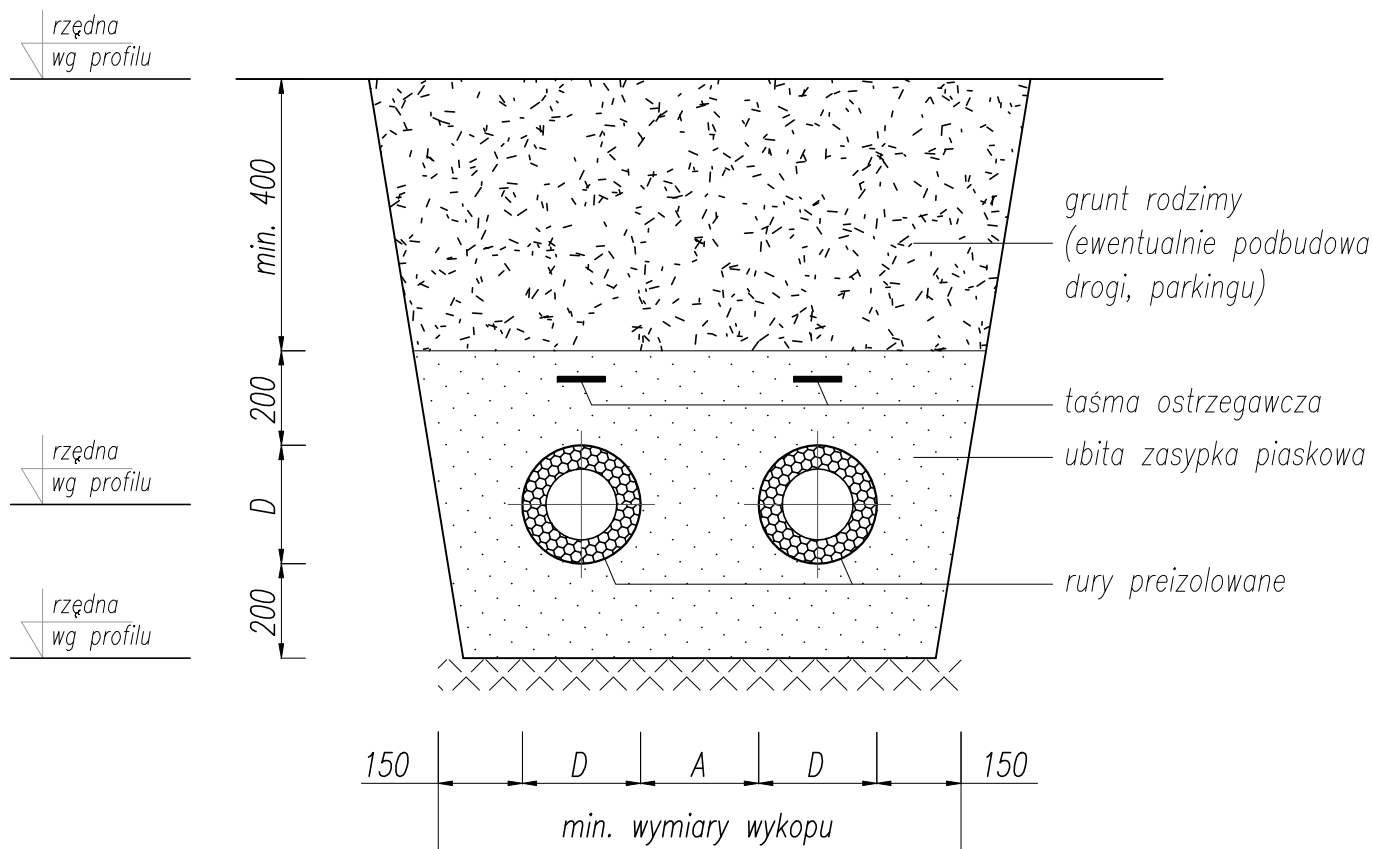

Ostona rury \varnothing mm	Odległość między rurami A mm
90 – 225	150
250 – 560	250

UWAGA:

- Podana odległość płaszcza rury od ściany wykopu 0,15m jest wartością minimalną.
W miejscu wykonywania połączeń spawanych i muf, wykop należy poszerzyć o ok. 0,3m.
- Rury układać w wykopie zgodnie z warunkami podanymi w katalogu producenta.
- Wykopy zabezpieczyć i oznakować.

Data: 09.2023	Skala:	Podpis:	Zadanie: Przebudowa osiedlowej wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej DN150 w Parku "Północ" w Czechowicach-Dziedzicach (dz. nr 691/19, 691/30, 1321/1, 651/10, 652/10, 654/5, 654/7, 654/6 – obr. 0003 Dziedzice)	
Projektował:	mgr inż. A. ALEKSA	SLK/8039/PBS/18	Tytuł: Schemat ułożenie rurociągów w wykopie	
Opracował:	mgr inż. B. KRÓL		Faza: Przebieg budowlany	Wykonawca: KAL-TECH
			Investor: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Szarych Szeregów 2	Nr rysunku: <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 6