


# RYSUNEK TYPOWY

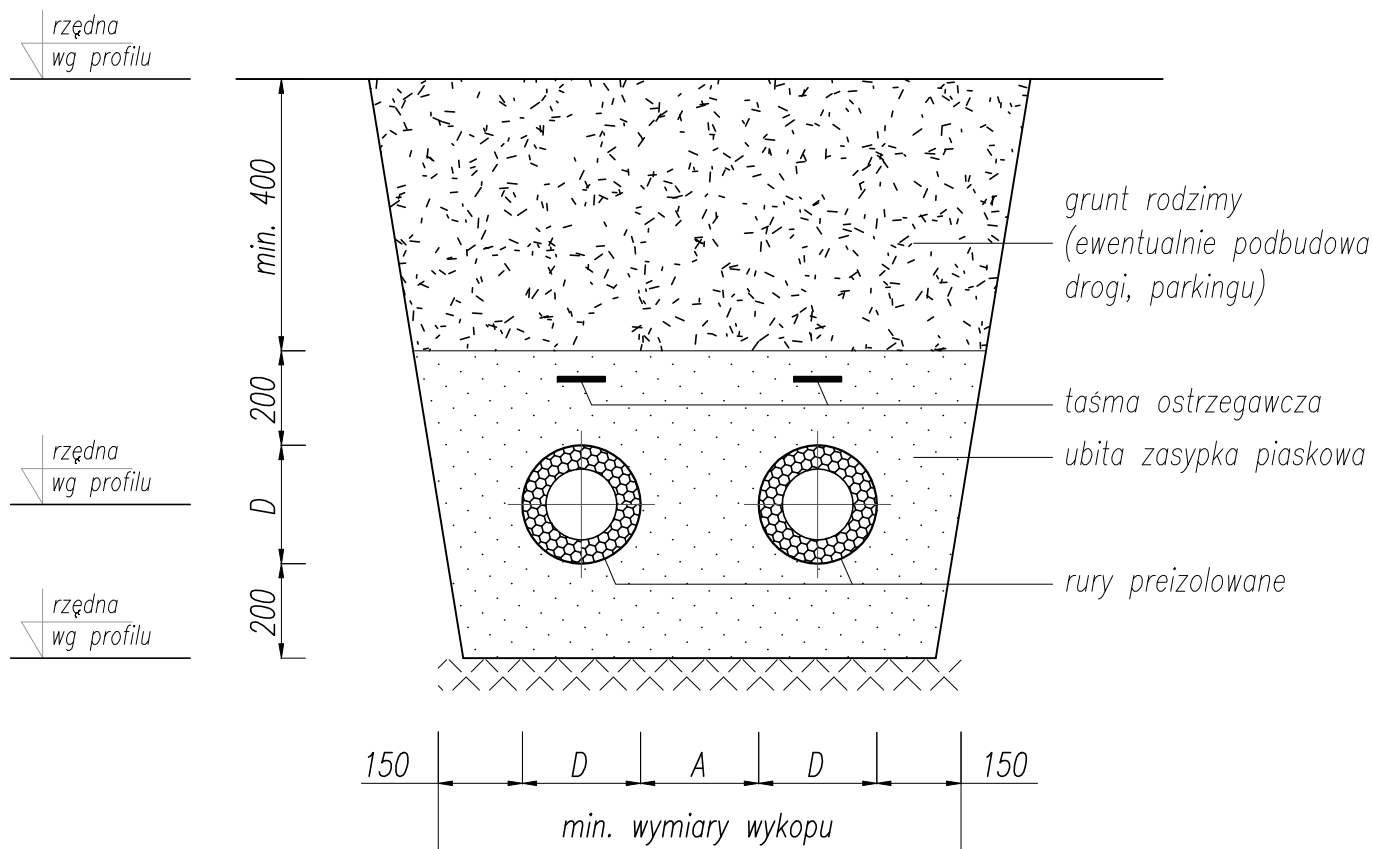

Ostona rury $\varnothing$ mm	Odległość między rurami A mm
90 – 225	150
250 – 560	250

## UWAGA:

- Podana odległość płaszcza rury od ściany wykopu 0,15m jest wartością minimalną.  
W miejscu wykonywania połączeń spawanych i muf, wykop należy poszerzyć o ok. 0,3m.
- Rury układać w wykopie zgodnie z warunkami podanymi w katalogu producenta.
- Wykopy zabezpieczyć i oznakować.

Data: 07.2024	Skala:	Podpis:	Zadanie: Przyłącze ciepłownicze do budynku mieszkalnego wielorodzinnego D w rejonie ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach (dz. nr 536/28, 536/29, 536/38)	
Projektował:	mgr inż. A. ALEKSA	SLK/8039/PBS/18	Tytuł: <b>Ułożenie rurociągów w wykopie</b>	
Opracował:	mgr inż. B. KRÓL		Faza: PROJEKT PRZYŁĄCZA	Wykonawca: KAL-TECH
			Inwestor: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Szarych Szeregów 2	Nr rysunku: 5